

(Cont. next page)

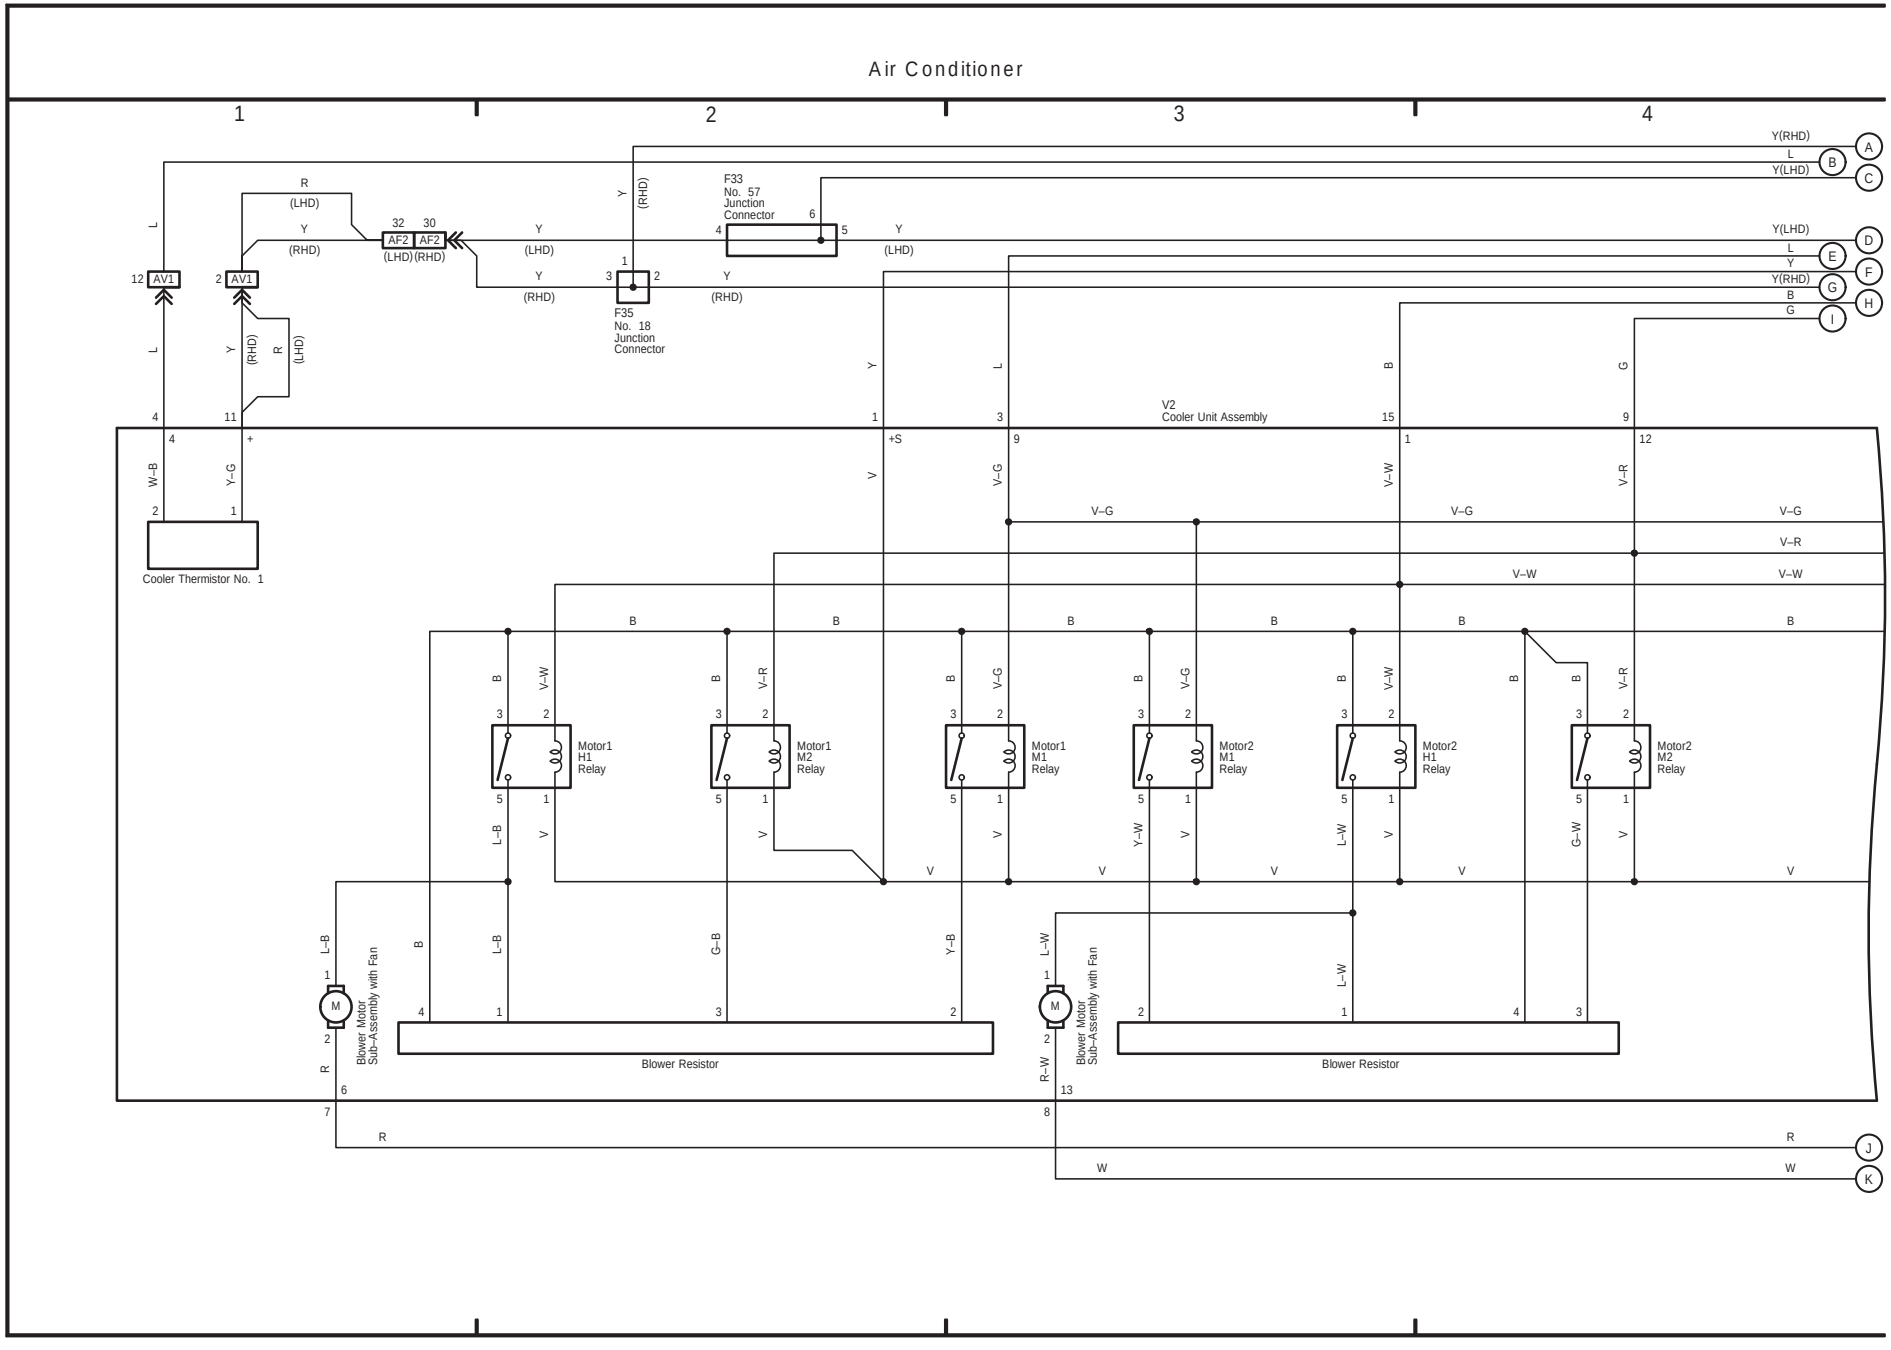


(Cont. next page)

Air Conditioner


*21 : Before Jul. 2018 Production
*22 : From Jul. 2018 Production

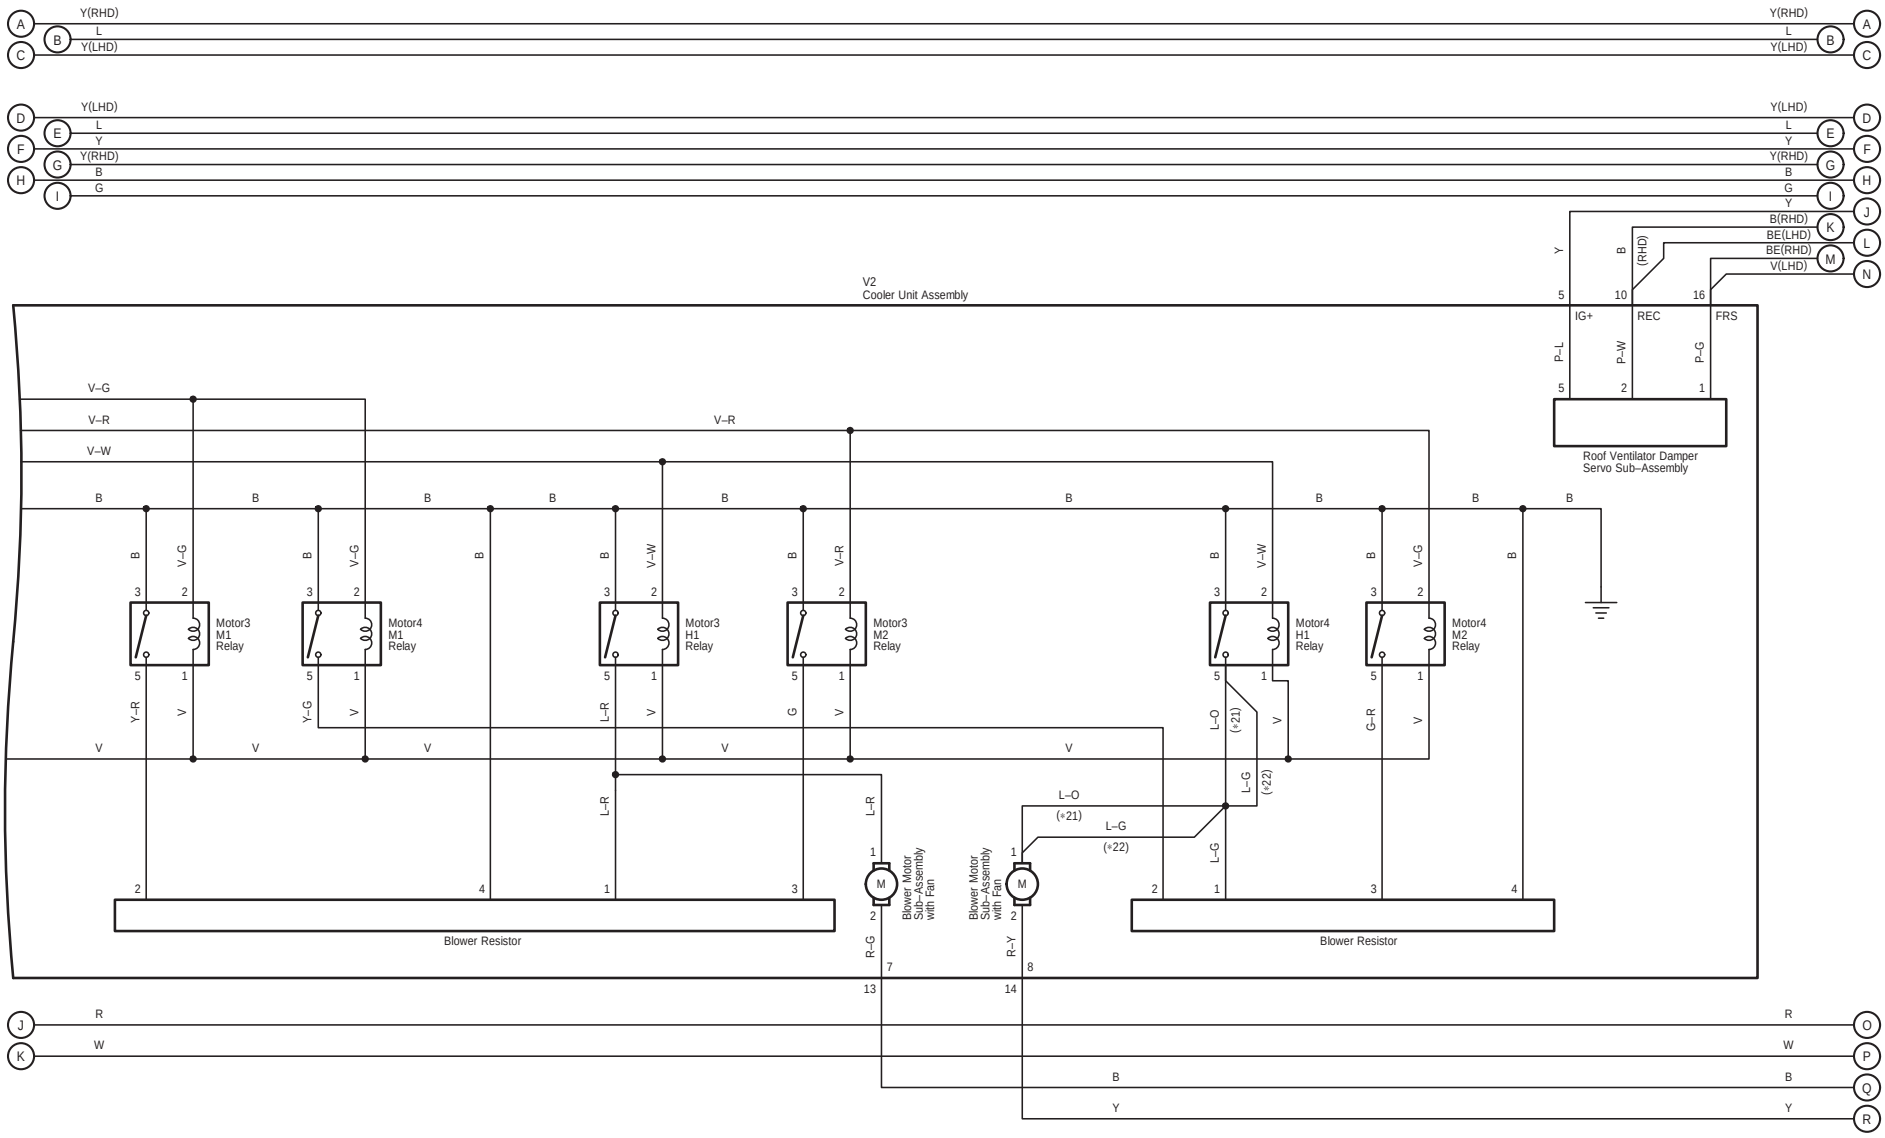

(Cont. next page)

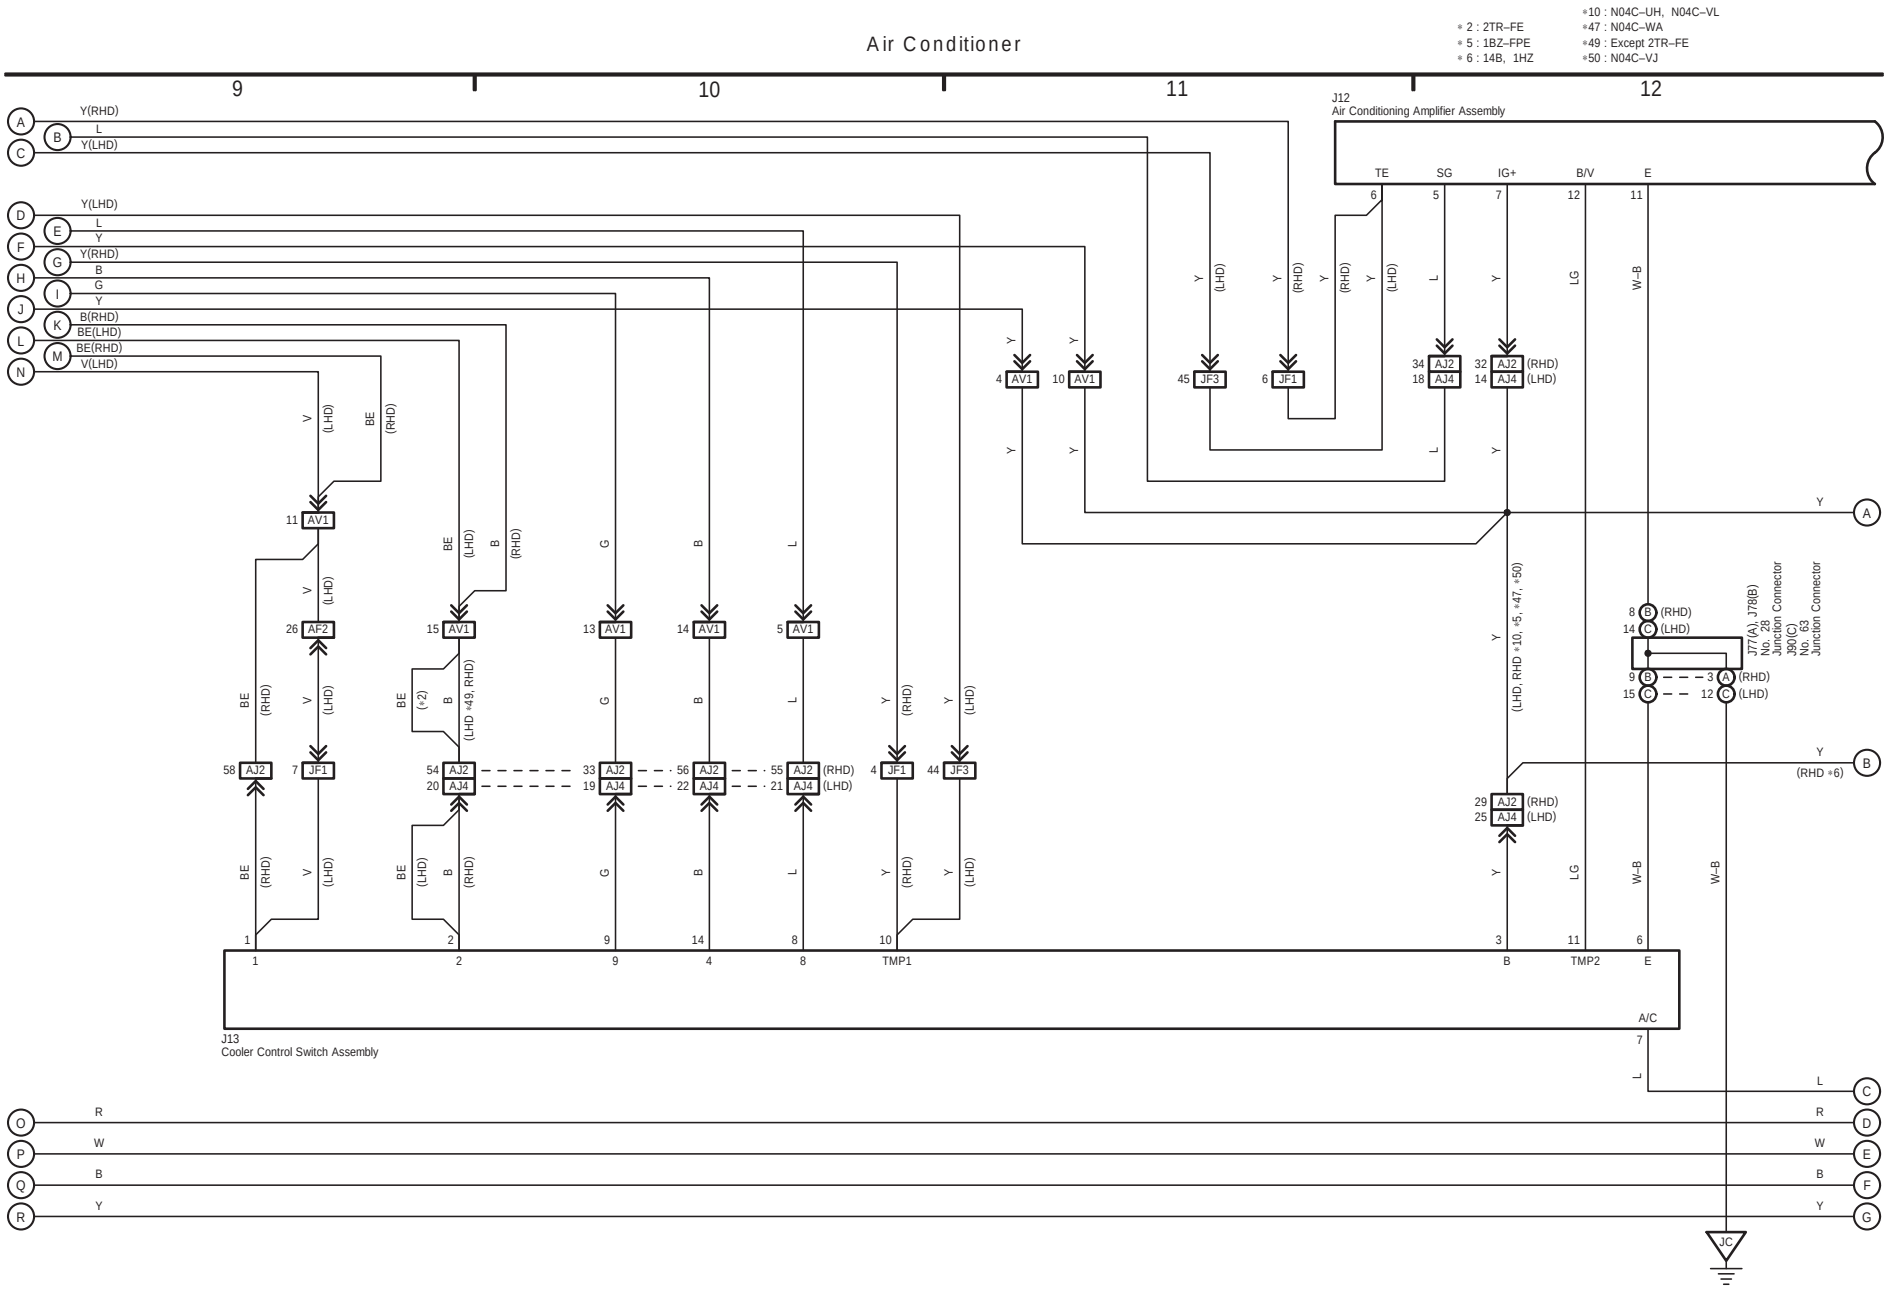


(Cont. next page)

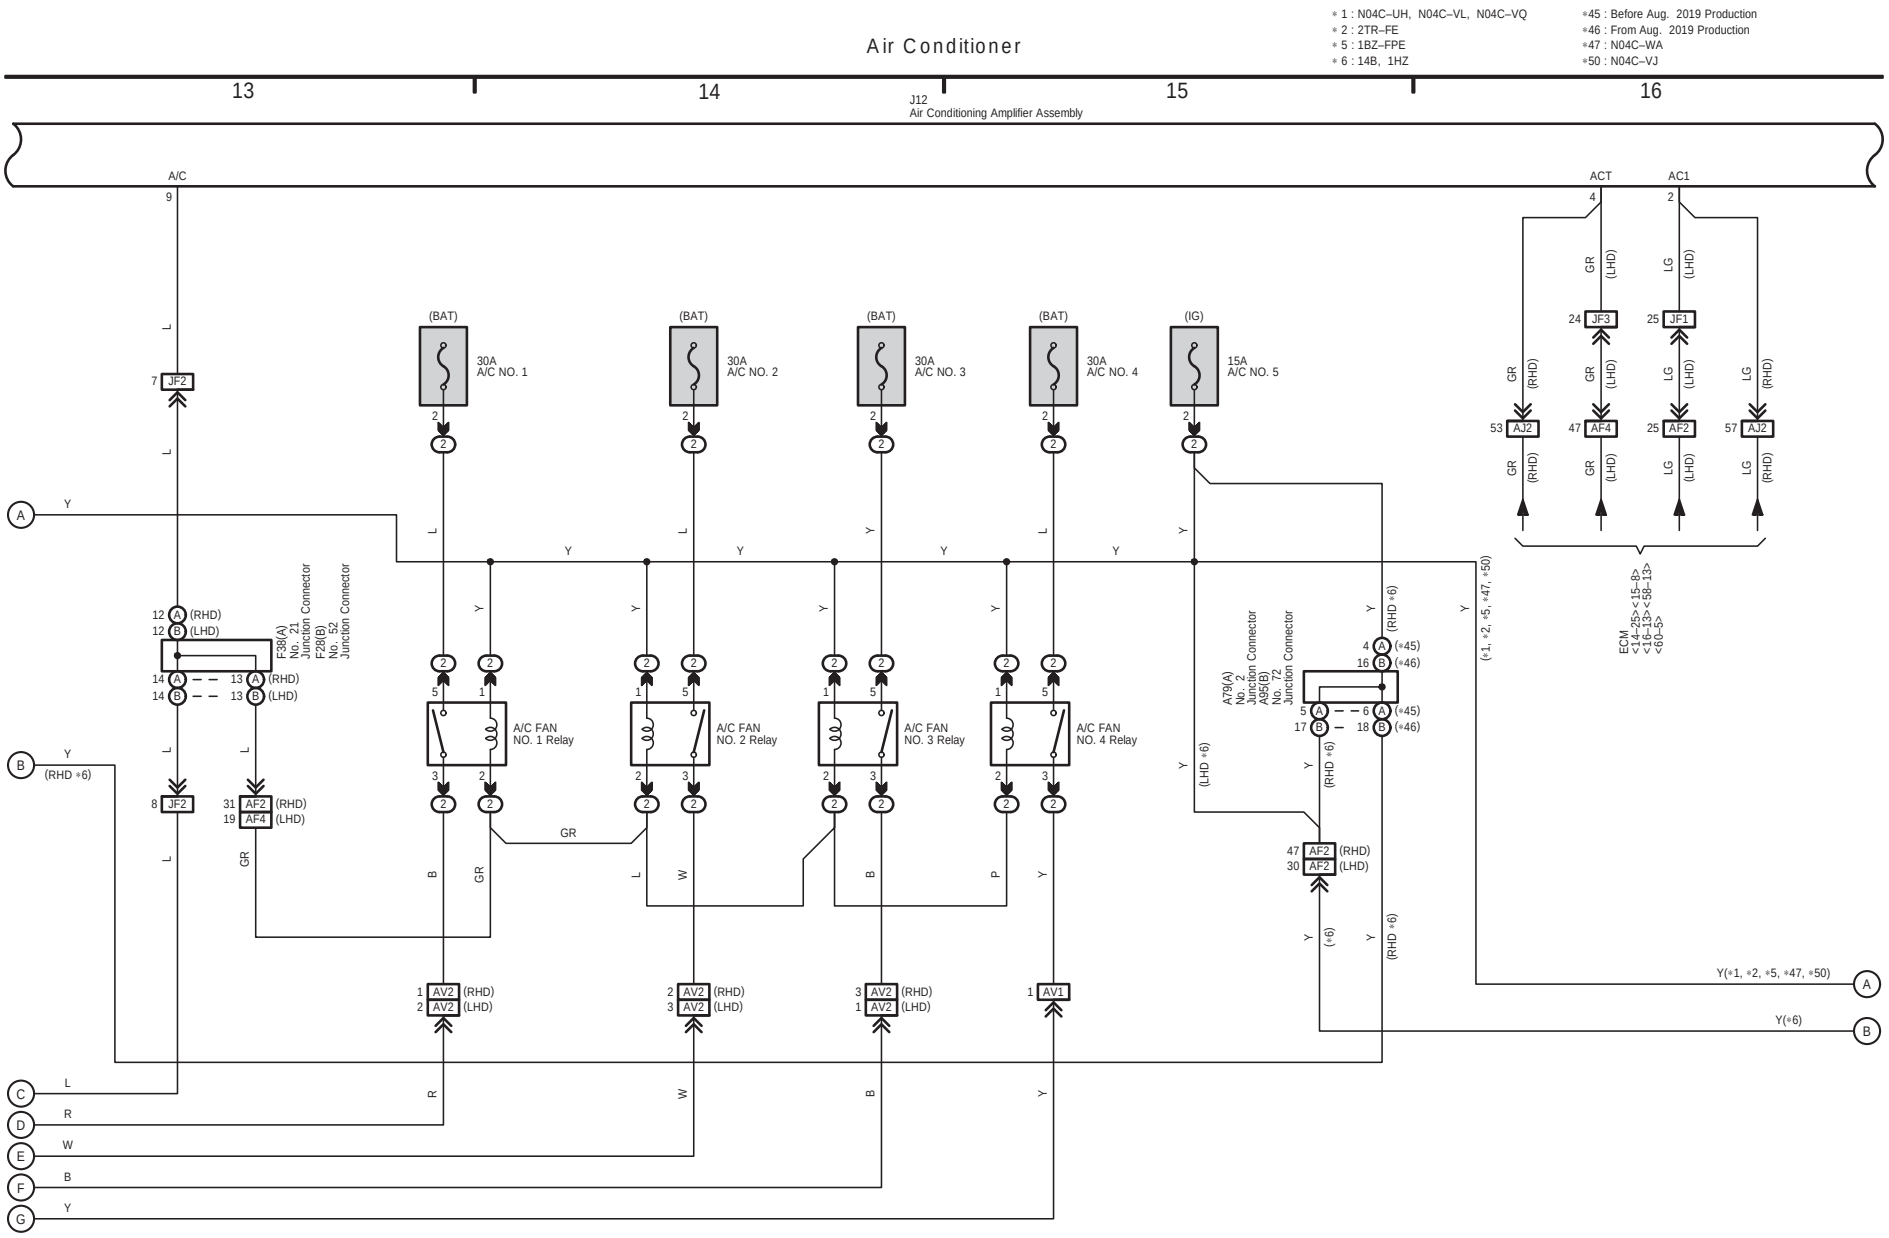



(Cont. next page)

Air Conditioner

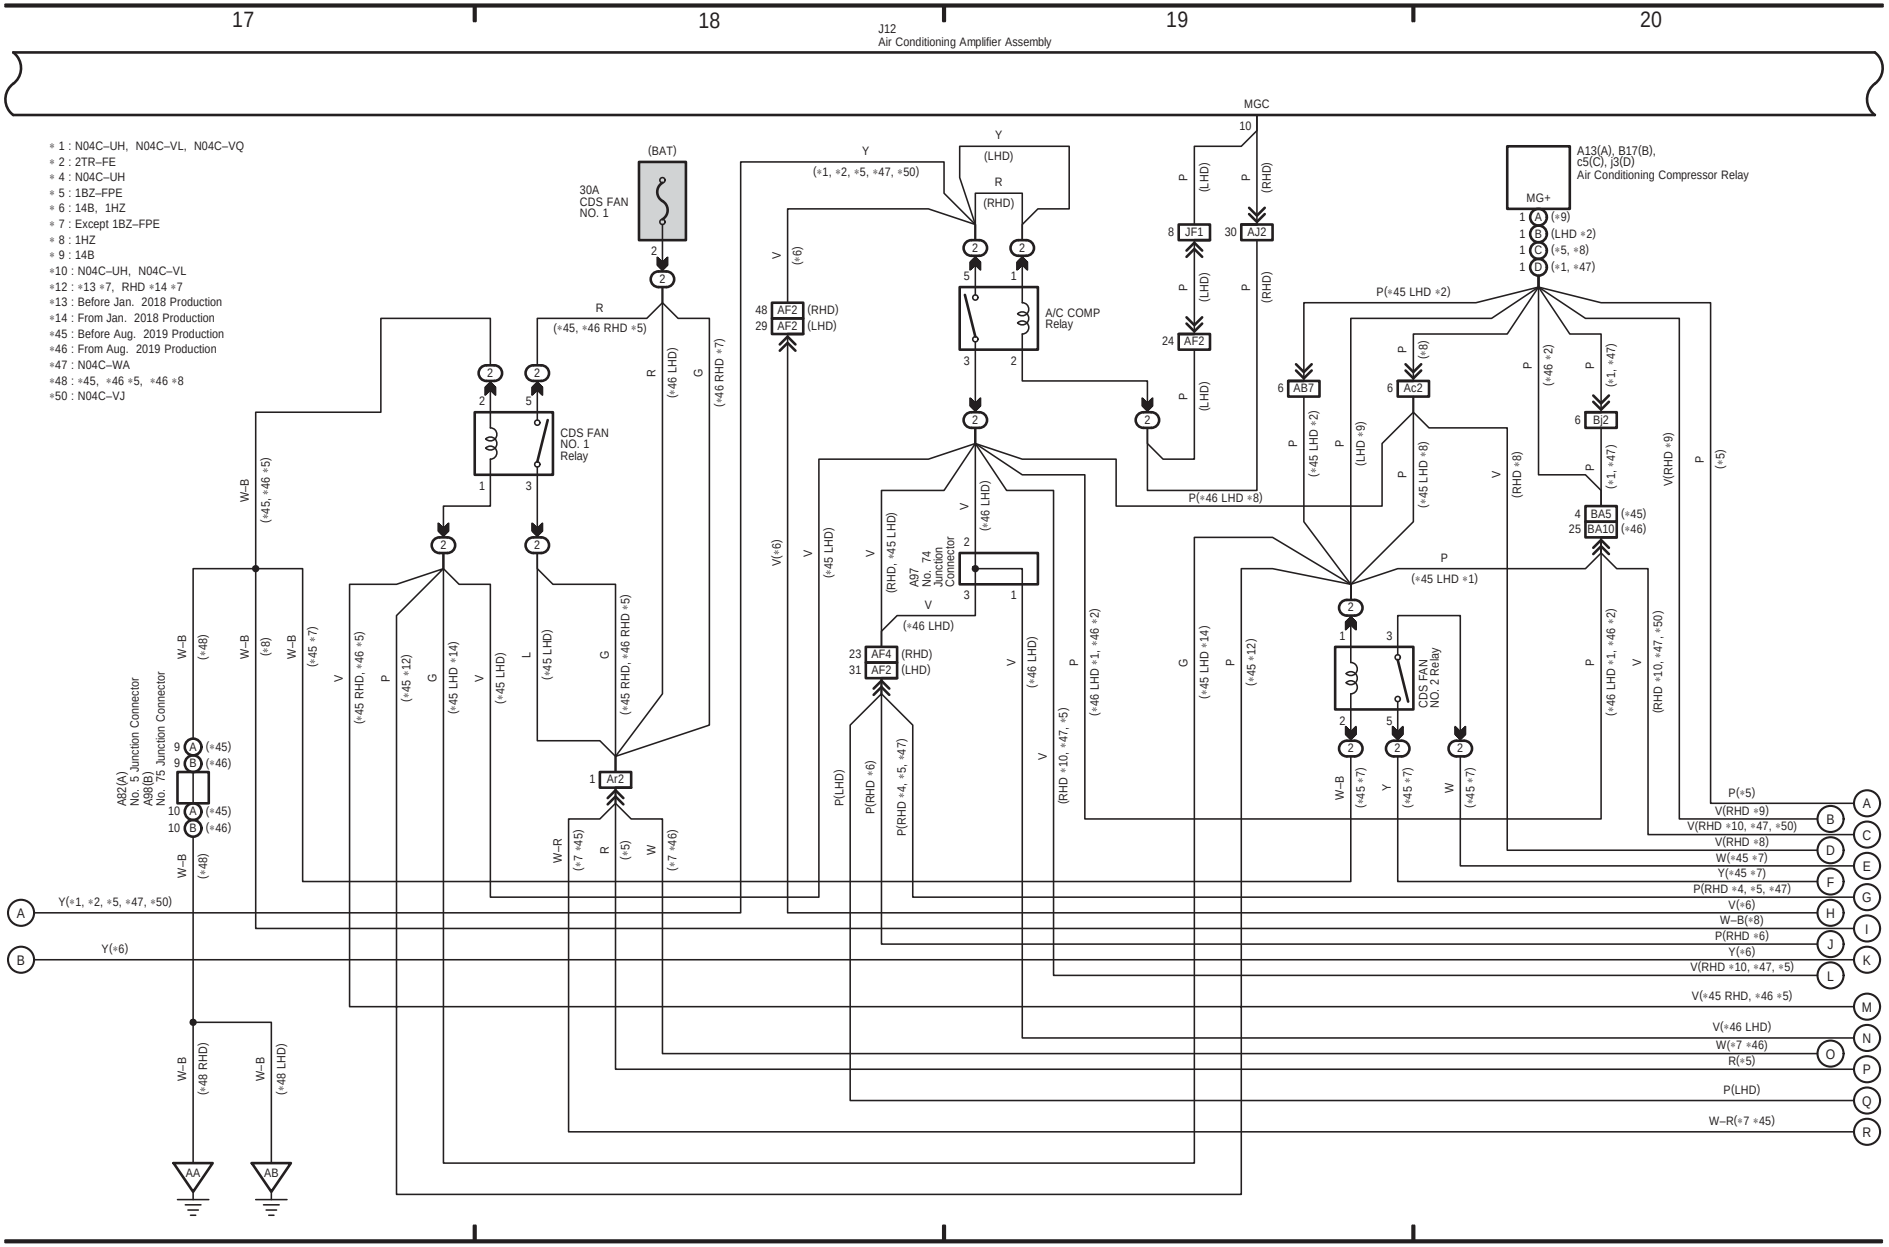

(Cont. next page)

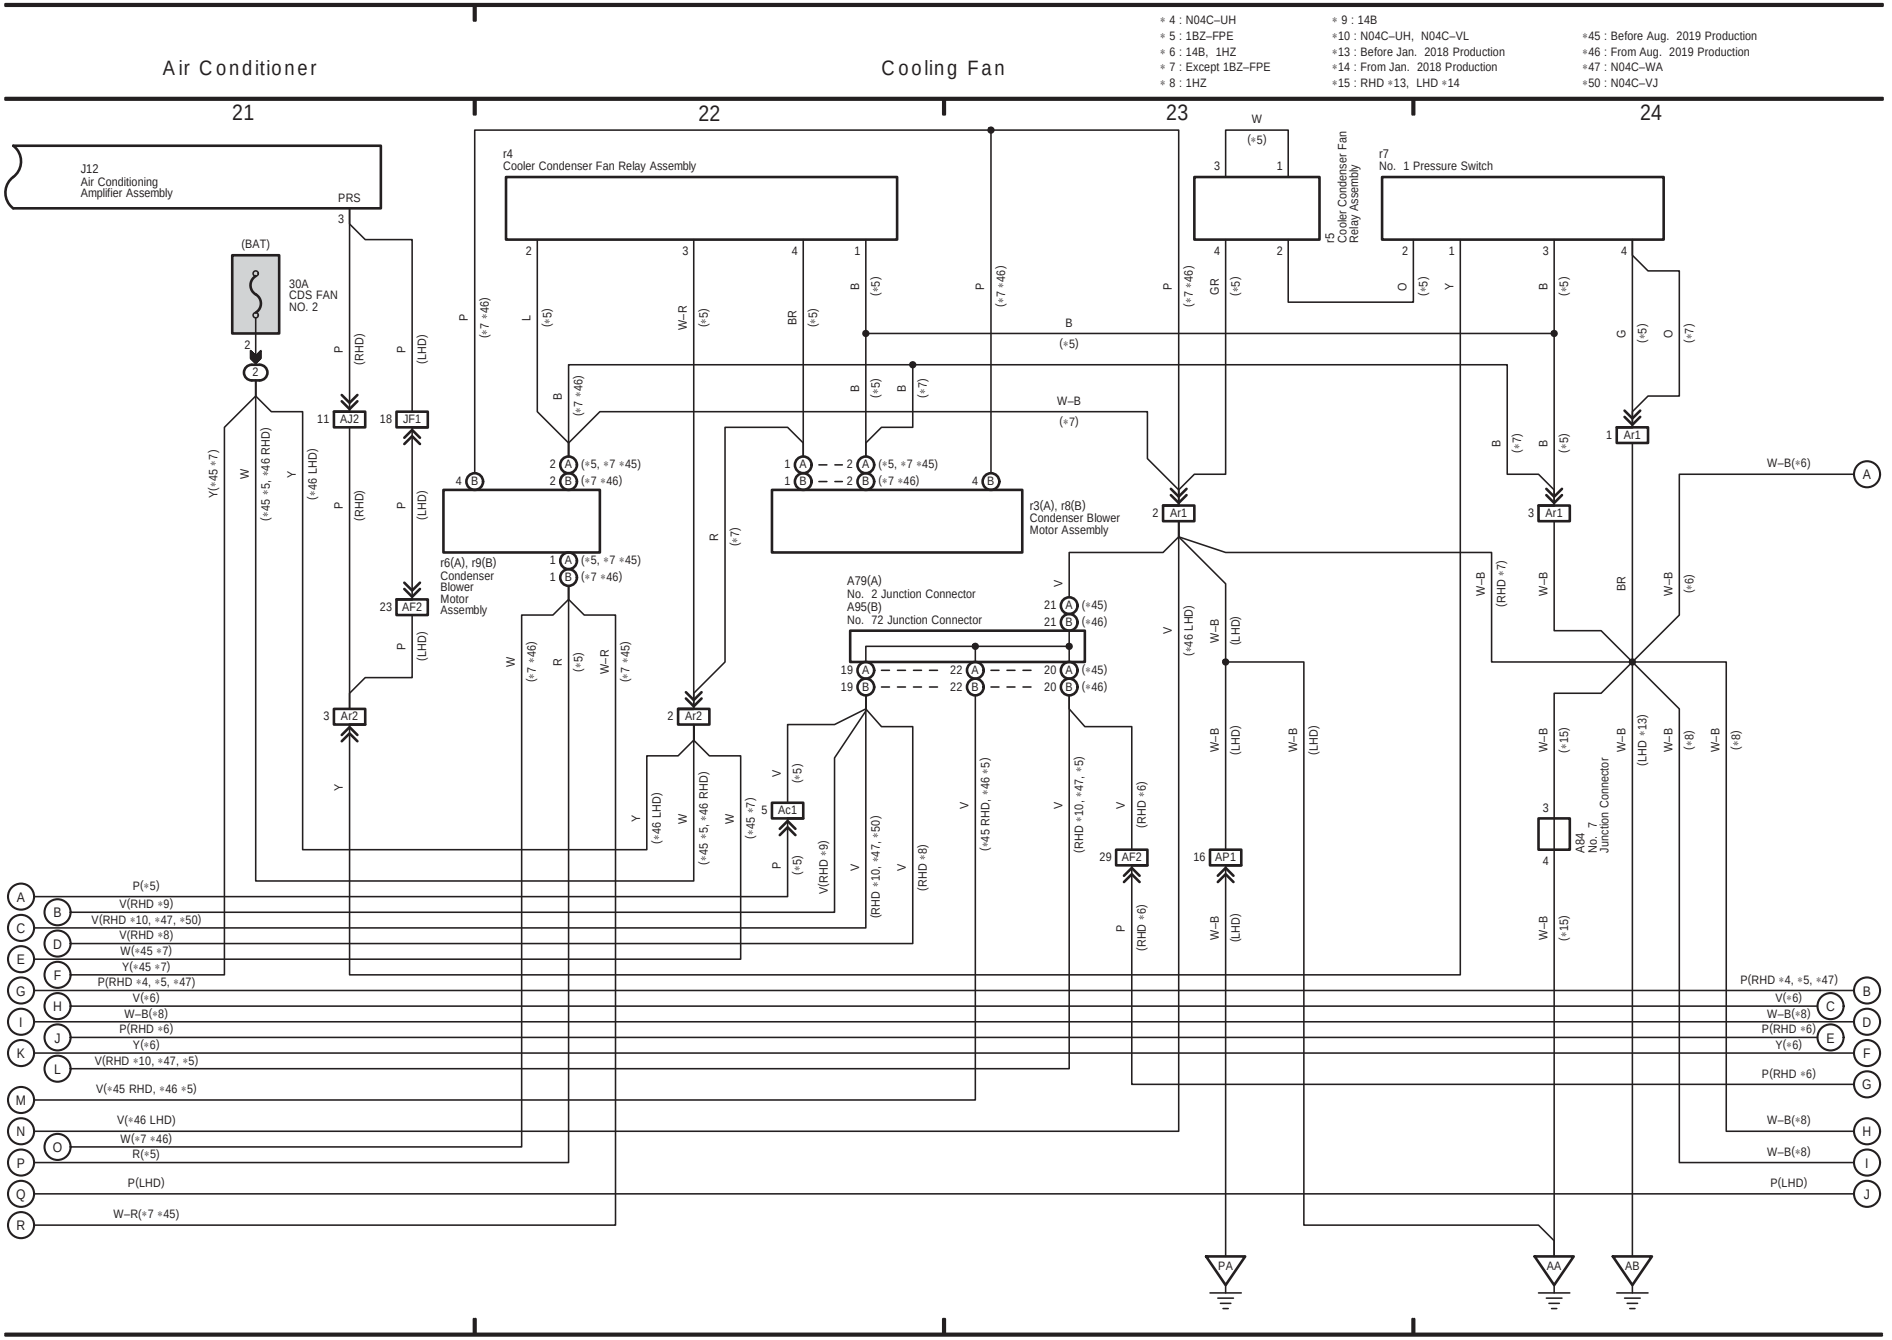

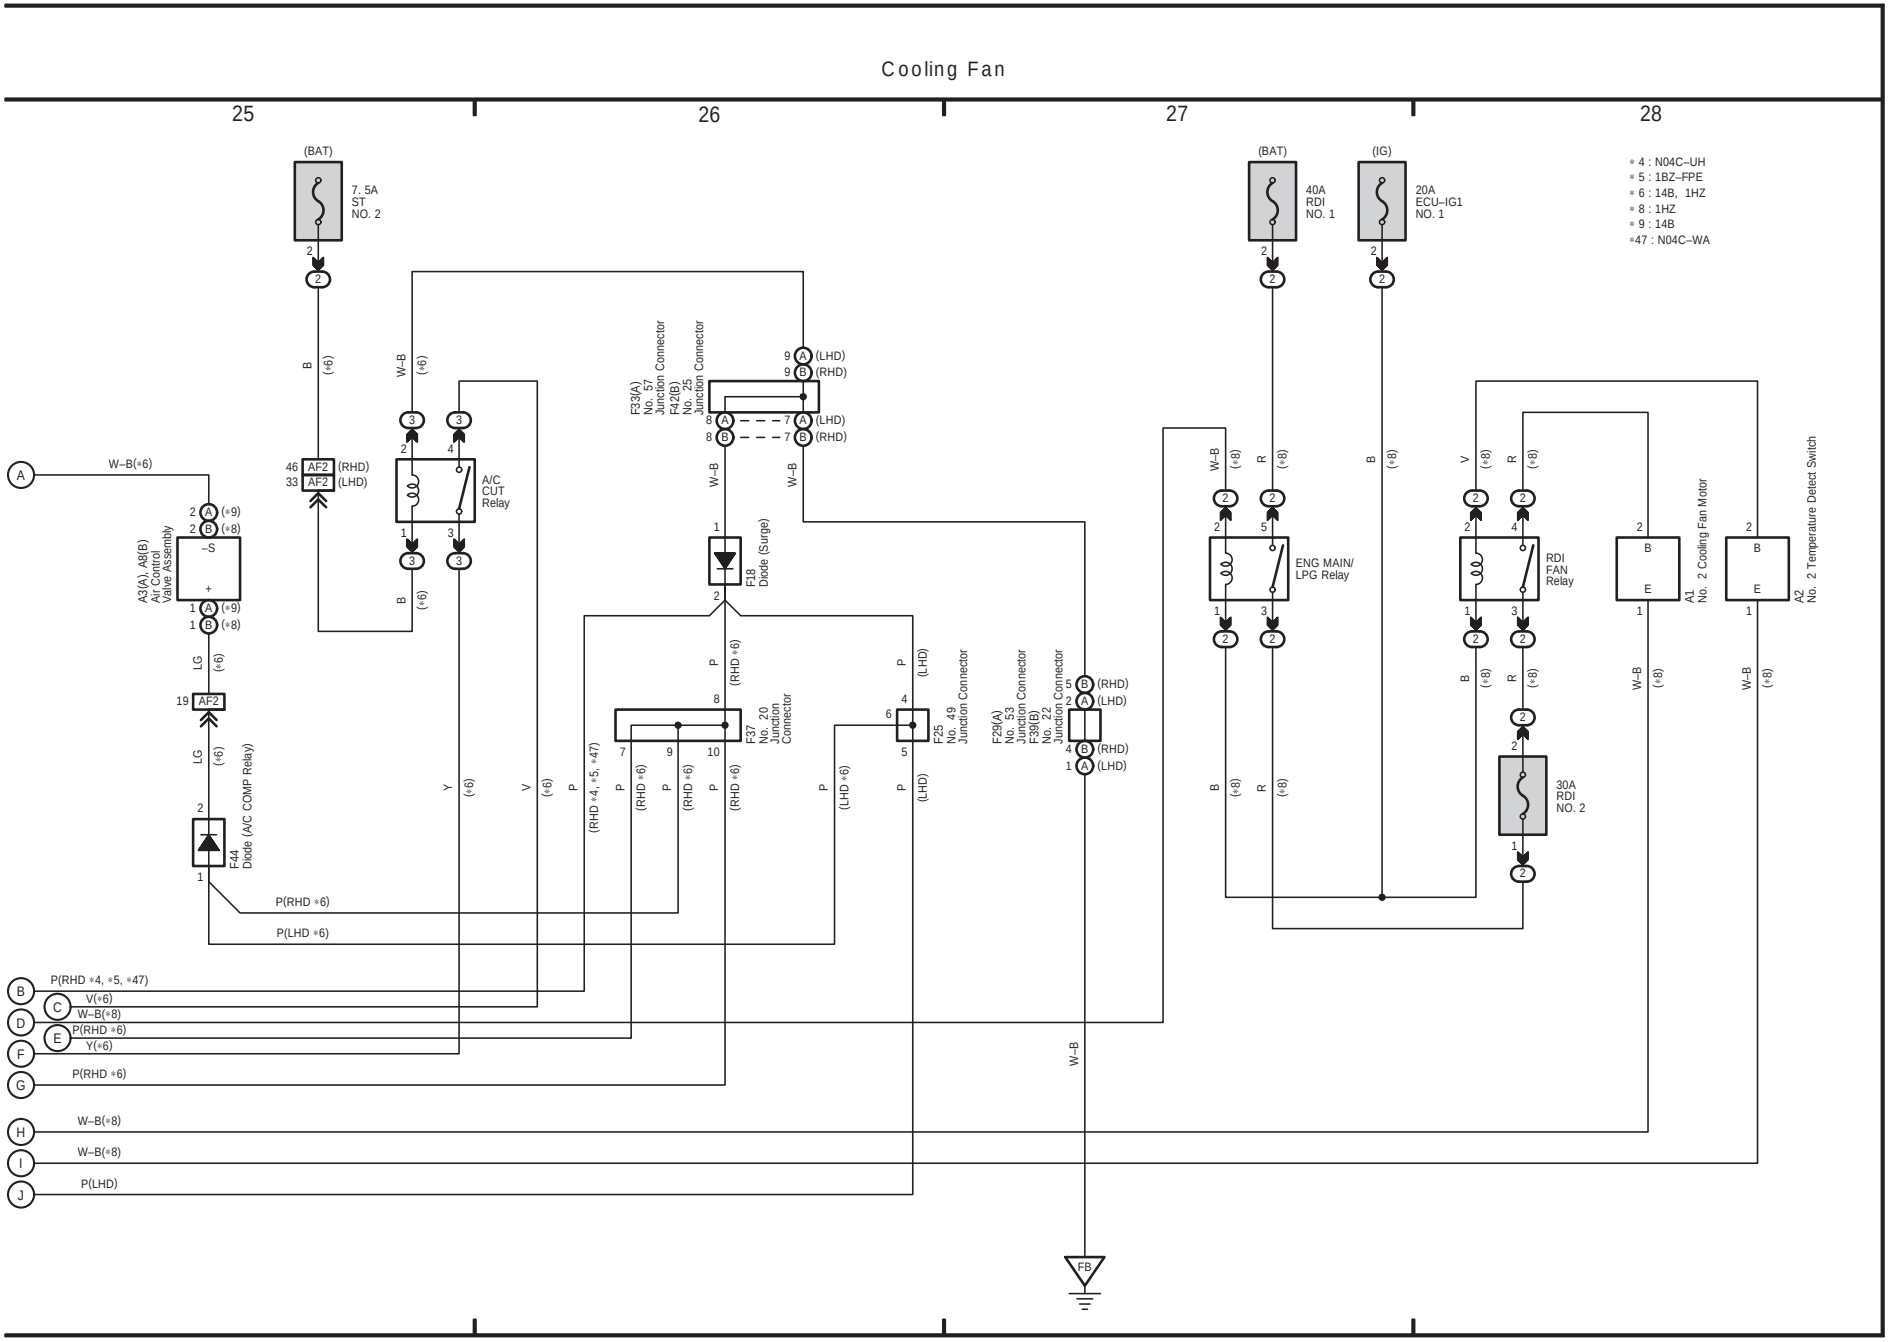
Cooling Fan
25
26
27
28
(BAT)
7. 5A
ST
NO. 2
(BAT)
40A
RDI
NO. 1
(IG)
20A
ECU–IG1
NO. 1
∗ 4 : N04C–UH
∗ 5 : 1BZ–FPE
∗ 6 : 14B, 1HZ
∗ 8 : 1HZ
∗ 9 : 14B
∗47 : N04C–WA
A/C
CUT
Relay
ENG MAIN/
LPG Relay
RDI
FAN
Relay
30A
RDI
NO. 2
F18
Diode (Surge)
F44
Diode (A/C COMP Relay)
A3(A), A8(B)
Air Control
Valve Assembly
F37
No. 20
Junction
Connector
F25
No. 49
Junction Connector
F33(A)
No. 57
Junction Connector
F42(B)
No. 25
Junction Connector
F29(A)
No. 53
Junction Connector
F39(B)
No. 22
Junction Connector
A1
No. 2 Cooling Fan Motor
A2
No. 2 Temperature Detect Switch
W–B(∗6)
P(RHD ∗6)
P(LHD ∗6)
P(RHD ∗4, ∗5, ∗47)
V(∗6)
W–B(∗8)
Y(∗6)
P(LHD)
FB